


Legionella: kleine kansen – grote gevolgen

Let op de watertemperatuur om te kijken of er kans is op legionella

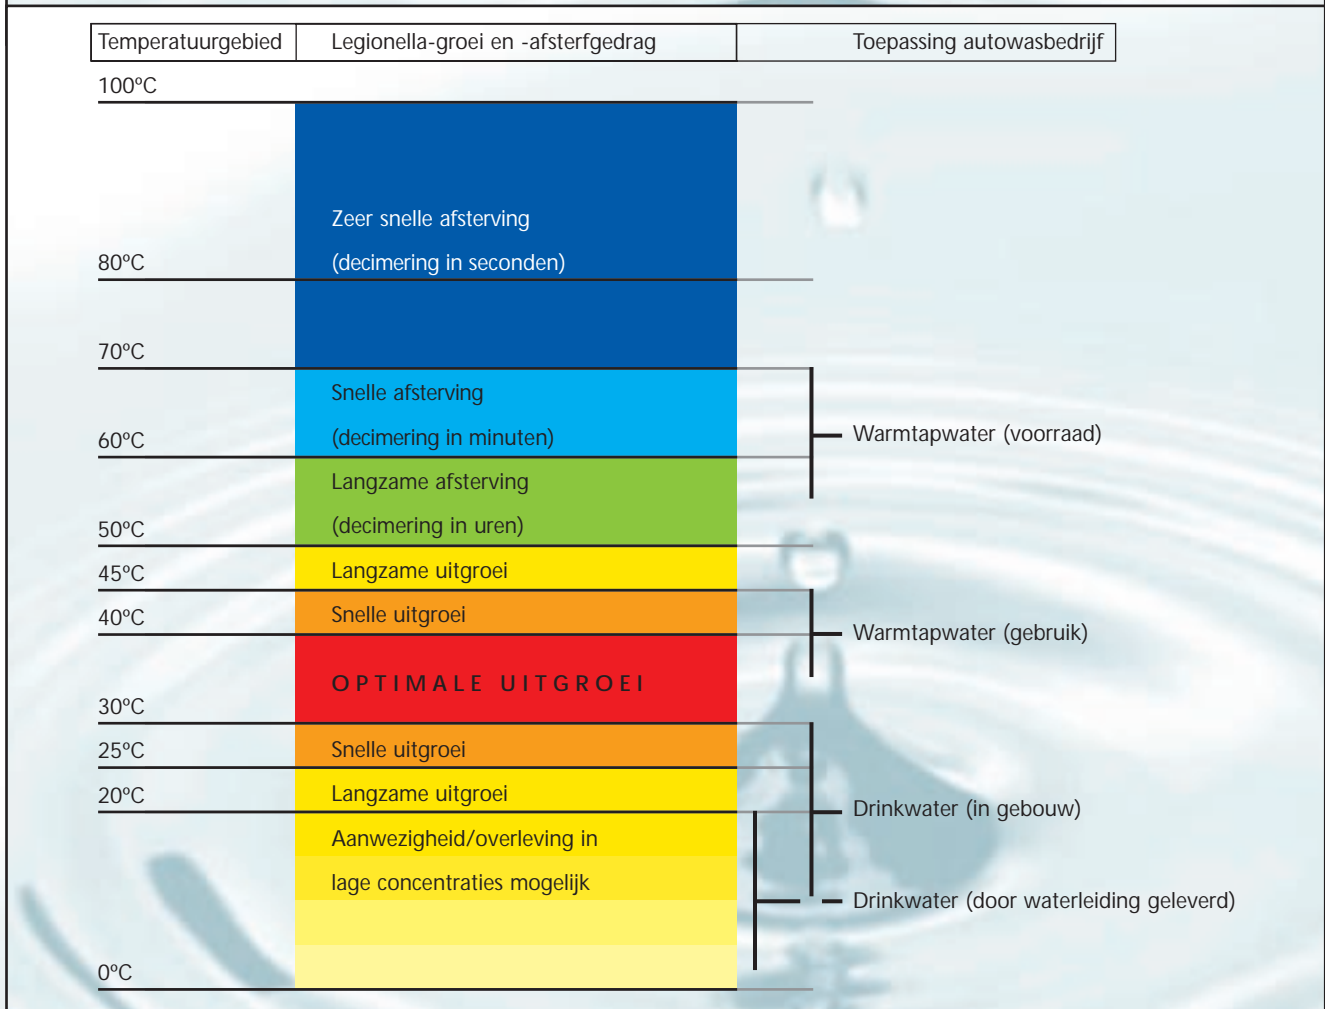

Tips om legionella te bestrijden of vermijden:

- Zorg ervoor dat koud water ook écht koud is:
 - water in voorraadvaten onder 20°C,
 - water in leidingen onder 25°C.
- Zorg ervoor dat warm water op voorraad 60°C of hoger is.
- Zorg voor regelmatige doorstroming van alle installatiedelen.
- Vermijd dode leidingen en andere niet-doorstroomde installatiedelen.
- Vermijd 'hotspots' in de leidingwaterinstallatie.
- Brandslangen, nooddouches e.d. wekelijks testen/gebruiken of 'veilig aansluiten'.
- Apparatuur voor ontharden e.d. onderhouden conform voorschriften.
- Alle leidingen en gebruikspunten wekelijks gebruiken. Bij watertemperaturen boven 25°C dienen leidingen en gebruikspunten zelfs dagelijks gebruikt te worden.

Bij reparatie of bedrijfsonderbreking van een week of langer:

- Warmwatertoestellen met temperatuurinstelling onder 60°C uitschakelen;
- Pompen uitschakelen;
- Eventueel: kunt u ook leidingen en toestellen aftappen en waterreservoirs (koud) leeg laten lopen.

Bij hervatting bedrijf:

- Zonodig alle warmwatertoestellen inschakelen.
- Alle pompen inschakelen.
- Zonodig alle waterreservoirs (koud) vol laten lopen.
- Alle watervoerende leidingen doorstromen met zo min mogelijk aërosolvorming aan de tappunten/nozzles. Begin daarom met de gewone tappunten en met spuitlansen zonder verneveling te veroorzaken. De nozzles pas als laatste gebruiken.